


# SCHEMAT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

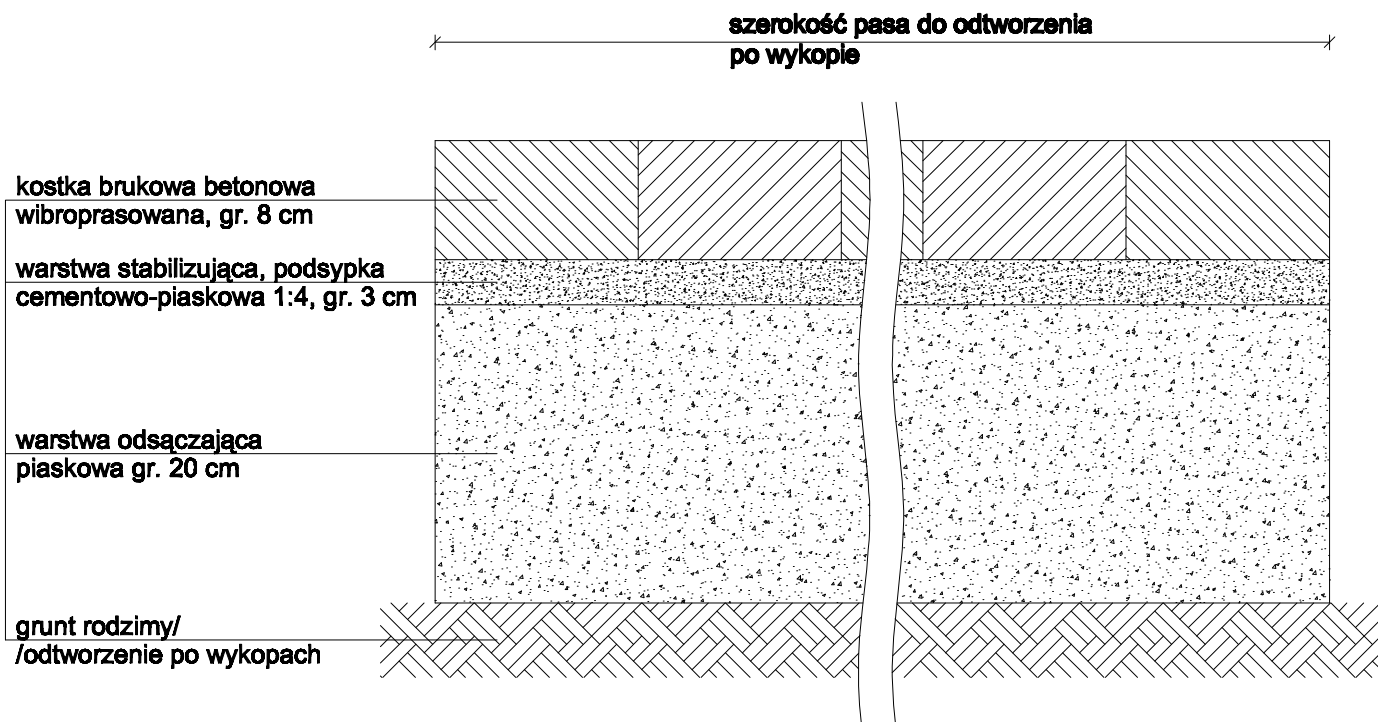

**UWAGA:**  
WIELKOŚĆ WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA W ZALEŻNOŚCI OD RANGI DROGI.  
PO DOKONANIU ZASYPKI KANALIZACJI NALEŻY NA BIEŻĄCO KONTROLOWAĆ  
UZYSKANĄ WARTOŚĆ WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA.  
SPOSÓB I METODĘ BADAŃ WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA GRUNTU USTALIĆ  
Z ZARZĄDCĄ DROGI.

## **FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"** PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. gen. Stefana Grotta-Roswieckiego 7/1  
97-300 Piotrków Trybunalski  
Tel./Fax: 44 737-89-61  
e-mail: biuro@bio-system.pl

INWESTOR

**GMINA SOKOLNIKI**  
ul. Piłsudskiego 1  
98-420 Sokolniki

**„Budowa sieci kanalizacji gminy Sokolniki dla miejscowości Walichnowy”**

PROJEKT

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DRÓG PO ROBOTACH  
KANALIZACYJNYCH DLA ZADANIA: „BUDOWA SIĘCI KANALIZACJI  
GMINY SOKOLNIKI DLA MIEJSCOWOŚCI WALICHNOWY ”

TREŚĆ RYSUNKU

SCHEMAT ODTWORZENIA DROGI/CHODNIKA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

OBJEKT	DROGA/CHODNIK	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ARTUR KOZŁOWSKI	24/02/WŁ	
OPRACOWAŁA	mgr inż. MONIKA STACHARSKA		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	Data opracowania	Skala
		LISTOPAD 2017	— Nr rys. DR-04