


ZKP (złącze pomiarowe)
w linii ogrodzenia dz. 409/26

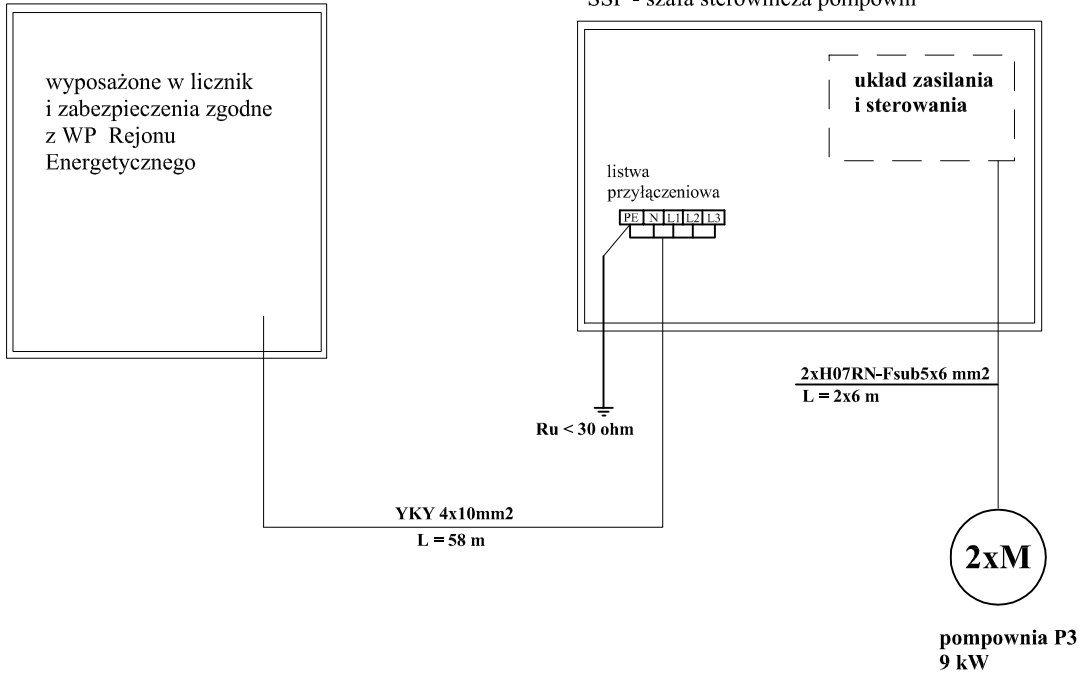

UWAGI:

- Niniejszy projekt nie obejmuje schematu złącza ZKP - wykonanie projektu przyłącza przez Rejon Energetyczny.

| | | | |
|------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| Biuro Projektowe | FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM" PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Główna/Rożnowskiego 7/1 97-500 Płazków-Tyścin-Biał tel./fax: 44 737 89 61 e-mail: biuro@bio-system.pl | | |
| Zamawiający | GMINA SOKOLNIKI ul. Piłsudskiego 1 98-420 Sokolniki | | |
| Projekt | „Budowa sieci kanalizacji gminy Sokolniki dla miejscowości Walichnowy” | | |
| Projektował | inż. Jerzy Jakubowski | Podpis: | Nr uprawnień: NE.IV.7342/49/98 |
| E-mail | jurekjak@o2.pl | | |
| Opracował | inż. Jerzy Jakubowski | Podpis: | |
| E-mail | jurekjak@o2.pl | | |
| Sprawił | | Podpis: | Nr uprawnień: |
| E-mail | | | |
| Treść rysunku | Schemat ideowy instalacji zalicznikowej pompowni P3 | | |
| Branża | Elektryczna | Data opracowania | Skala |
| Faza projektu | Projekt wykonawczy | Kwiecień 2017 | Nr arkusza E-01 |