
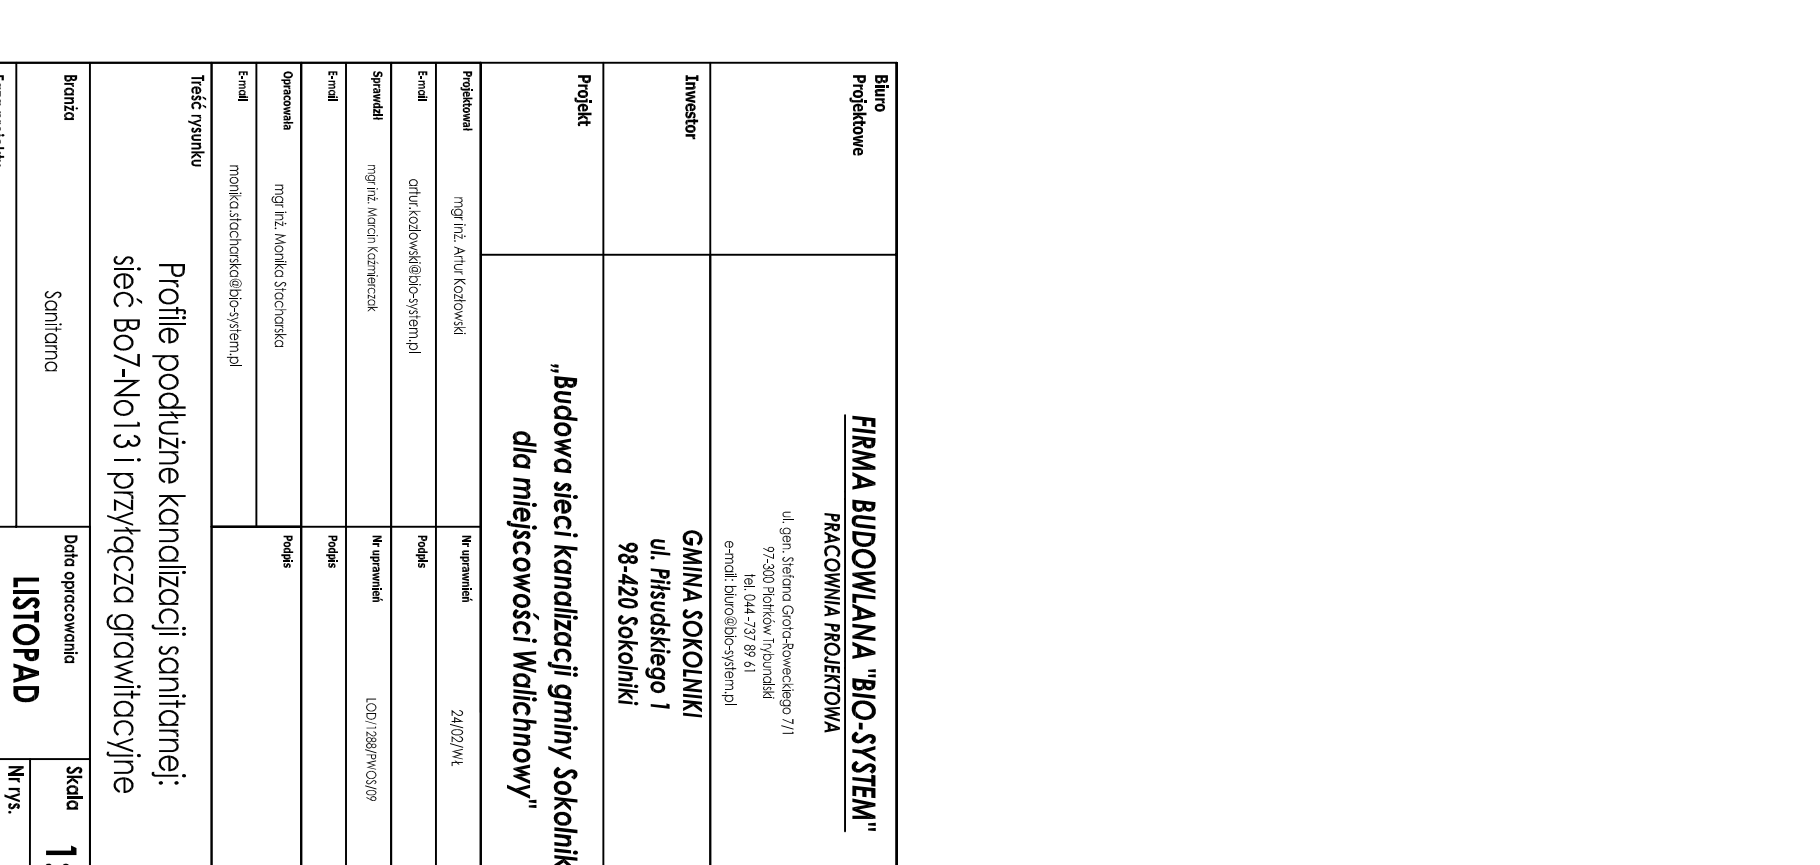


OZNACZENIE PROFILU:		No13	
POZIOM POKROWIACZY		studnia betonowa kaskad #1000	
		Proj. włączenie do kanału No2 #200, Rz.d.=182.84	
		Proj. włączenie kanału No42 #200, Rz.d.=183.64	
RZĘDNA TERENU ISTN.		175.00 m n.p.m.	
RZĘDNA DKA KANAKU		185.50	185.32
RZĘDNA DKA WYKOPU		182.84	183.03
ZAGŁĘBIENIE DKA KANAKU		2.56	182.94
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.5%	
ŚREDNICA, MATERIAŁ			
ODLEGŁOŚCI			
HEKTOMETRY			
		0.00	181.18
		18.18	15.03
		33.21	20.27
		53.48	7.96
		61.19	8.30
		69.49	25.24
		121.97	26.87
		148.84	8.70
		157.54	7.27
		164.80	46.96
		176.38	15.36
		191.73	196.31
		196.31	29.98
		221.71	22.96
		244.67	

PVC-U Ø200mm z litq ściółką SN8 L=244.67m

121.97m

122.70m

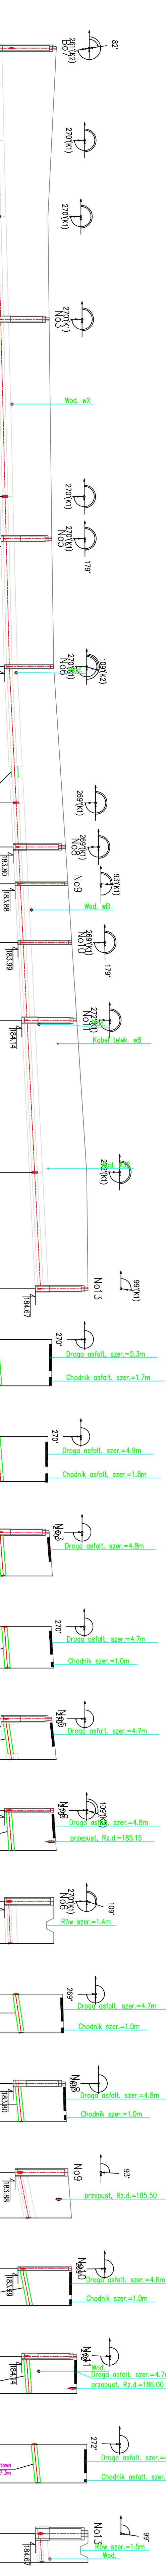

Manhole	Proj. włączenie	Rz.d.	Proj. włączenie	Rz.d.
No1	do kanału No13 #200	183.03	do kanału No13 #200	183.03
No2	do kanału No13 #200	183.11	do kanału No13 #200	183.11
No3	do kanału No13 #200	183.21	do kanału No13 #200	183.21
No4	do kanału No13 #200	183.38	do kanału No13 #200	183.38
No5	do kanału No13 #200	183.42	do kanału No13 #200	183.42
No6	do kanału No6A.1 #160	183.55	do kanału No6B.1 #160	183.55
No7	do kanału No13 #200	183.82	do kanału No13 #200	183.82
No8	do kanału No13 #200	183.91	do kanału No13 #200	183.91
No9	do kanału No13 #200	183.98	do kanału No13 #200	183.98
No10	do kanału No13 #200	184.09	do kanału No13 #200	184.09
No11	do kanału No13 #200	184.25	do kanału No13 #200	184.25
No12	do kanału No13 #200	184.55	do kanału No13 #200	184.55
No13	do kanału No13 #200	184.78	do kanału No13 #200	184.78



FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"   
 ul. gen. Stefana Czarnieckiego 11   
 01-650 Warszawa   
 tel. (22) 83 88 88   
 e-mail: biobio@biobio.pl

Projekt: "Budowa sieci kanalizacji gminy Sokolniki dla miejscowości Walichnowy"   
 ul. Piłsudskiego 1   
 96-420 Sokolniki

Projekt: mgr inż. Andrzej Kozłowski   
 mgr inż. Andrzej Kozłowski   
 mgr inż. Andrzej Kozłowski

Opis: Profil podłużny kanalizacji sanitarnej: sieć No7-No13 przyłącza grawitacyjne

Skala: 1:500

LISTOPAD 2017

Strona: G-10/E2